

自動逆洗式メドーブロワ 型式LAG-80E

PAT.P

- AC駆動リニアフリーピストン方式
- 低作動音、長寿命
- 省電力構造で電気代節約、CO₂削減に貢献
- クリーンエア、オイルレス構造
- アース工事不要
- トラッキング防止電源プラグ採用




らくらくプログラム設定

逆洗式浄化槽には、これ1台。
18通りの作動プログラムインストール済




性能特性図

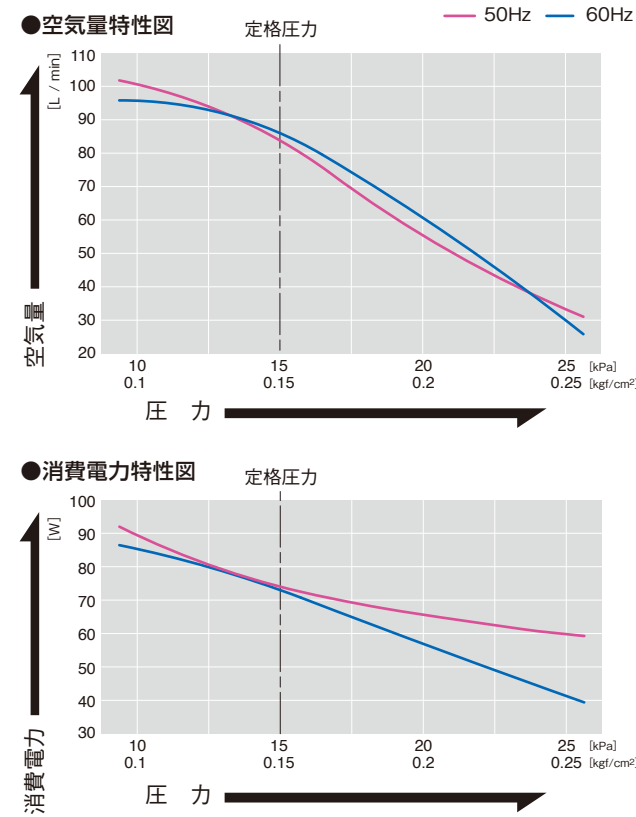

自動逆洗式ブロワ 型式LAG-80E

仕 様	
型 式	LAG-80E
定 格 電 圧	AC 100V
定 格 周 波 数	50/60Hz 兼用
消 費 電 力	72W
定 格 圧 力	15kPa [0.15kgf/cm ²]
使用圧力範囲	10～20kPa [0.1～0.2kgf/cm ²]
吐 出 空 気 量	80L/min
コイル絶縁階級	E種絶縁
本 体 寸 法	315(L)×229(W)×218(H) mm
本 体 質 量	6.0kg
逆 洗 作 動 時 間	5分間/回 [初期状態] (1～30分に設定可能)
逆 洗 回 数	2回/日 [初期状態] (1～4回/日に設定可能) プログラムで12または24回に設定可能
逆 洗 開 始 時 刻	1回目:午前2:00 [初期状態] 2回目:午前3:00 [初期状態]
手 動 逆 洗 時 間	10分/回 (任意に入/切 可能) または 長時間逆洗 6・12・168 (7日間) 時間/回
現 在 時 刻 表 示	24時間計 (デジタル表示)
タイマー時間精度	月差±30秒 (環境温度23℃常温)
タイマー停電保証	3年以上 (停電積算時間)
使 用 流 体	空気
使用環境温度	－10～40℃ (始動時の本体温度は0℃以上)
使用環境湿度	30～85%
電源コード長さ	1.6m

外観および取付寸法図 (mm)

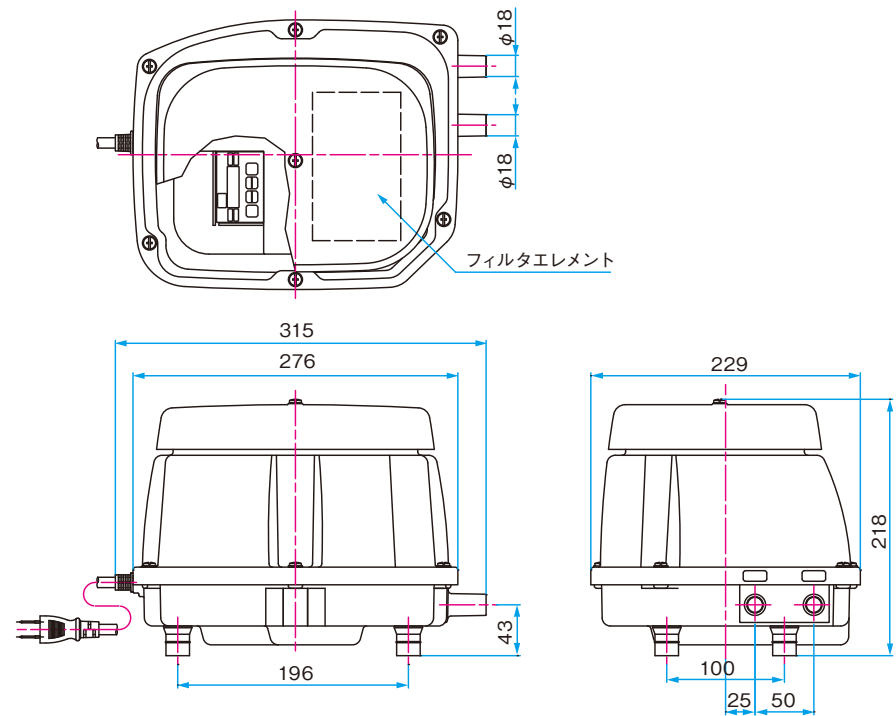

取扱い販売店

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

メドー事業部
リニア販売部 〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4
Tel: 03-5748-5521 / Fax: 03-3754-0258

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp

●お客様相談窓口 (土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30～PM5:15
フリーコール 0120-210-216

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず
「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2018年3月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。



JQA-2025
JQA-EM4057
本社/研究所

18CV05-①

自動逆洗式ブロワ 型式LAG-80E PAT.P

長寿命・低作動音を実現した リニア駆動フリーピストン方式 メドーブロワ

動くのはピストンだけ

ピストン摺動部分には、
特殊なフッ素樹脂を使用。
長寿命、低作動音を実現しました。



フィルタカバー

設定表示部

フィルタエレメント

逆洗・ばっ気の切り替えが可能

ばっ気方向が異なる
場合でも、簡単操作で
送気方向を切り替えら
れます。



指1本で
プログラム設定が
可能です

主要メーカーの作動プログラム インストール済

〈プログラム設定方法〉

- ①設定ボタンを押し、プログラム横の◀を点滅させます。
- ②プログラムボタンを押すごとに、P:01の数字が進みます。
※プログラムの内容は設定一覧表で確認してください。
- ③プログラムを選択後、設定ボタンを押すとプログラムが確定します。

長時間逆洗の設定が可能

6・12・168 (7日間) 時間／回の設定が可能です。

逆洗方向がわかりやすい

逆洗方向を示すOリング付で、
送気方向を切り替えても安心です。



Oリング (赤色)




付属品：
配管接続用ゴムホース付
(2個入)

省エネ効果

1年間で電気代が **3,311円**
節約できます。(当社比)

20,340円



LAG-80B (従来品)

17,029円



LAG-80E

※電気料金は新電気料金目安単価27円/kWhで計算。この単価は標準的な家庭使用量 (295kWh) の場合であり、ご家庭の月間総消費電力により単価は変わります。

設定一覧表

プログラム No.	回数	時間	開始時間 (1回目)	開始時間 (2回目)	開始時間 (3回目)	開始時間 (4回目)	浄化槽メーカー ※法人名称は省略	型 式
P:01 ※1	2回	5分	2:00	3:00	(4:00) ※2	(5:00) ※2	ニッコー	NSR(5・7)
							フジクリーン工業	CRN-5~10 CRX-5~10 CS-5~10
							前澤化成工業	VRC
P:02 ※1	1回	5分	3:00	(4:00) ※2	(5:00) ※2	(6:00) ※2	クボタ	KN-5RT~10RT
							積水化学工業	SGC(5・7・10)
							積水ホームテクノ	SGCII-5~10
							大栄産業	FDN5~10
							ダイキアクシス	MCP10
							西原ネオ	MCB2-5~10
P:03 ※1	2回	15分	2:00	3:00	(4:00) ※2	(5:00) ※2	ニッコー	NSRII(5・7)
P:04 ※1	3回	10分	2:00	3:00	4:00	(5:00) ※2	積水ホームテクノ	SGCX-5
							ハウステック	KTG(5)
							フジクリーン工業	CF(5) CFII(5)
P:05	1回	20分	2:00	—	—	—	前澤化成工業	VRCII
P:06	1回	15分	2:00	—	—	—	西原ネオ	CMC-5~14,14B
P:07	1回	15分	2:00	—	—	—	ハウステック	DBF1-5・7 KBF-5~10 KGF2(5・7・10)
							クボタ	HC(5・7・10)
							ダイキアクシス	DCN-5~10
							日本ゼオン	GPCN-5~10 GPX-5~10
P:08	1回	10分	3:00	—	—	—	前澤化成工業	VRX,VRXP
P:09	1回	10分	2:00	—	—	—	クボタ	KY-5RC,7RC,10RC RS-8P,10P
							クボタ	HC-14,14B
							日本ゼオン	GPC-5~10
P10	1回	5分	2:00	—	—	—	ハウステック	KBR1-7
P11	1回	5分	0:00	—	—	—	アムズ	CXF-5~10 CXU2-14~21
P12	2回	20分	3:00	15:00	—	—	日本ゼオン	GPN-5~10
P13	2回	15分	3:00	15:00	—	—	ダイキアクシス	MCP(5・7)
P14	2回	10分	2:00	4:00	—	—	ダイキアクシス	KRN-5~10
P15	2回	5分	2:00	4:00	—	—	積水ホームテクノ	SGFII-7
							大栄産業	FCP(5・7) FCP10型 FCS5,7型 FCS(10)
							ダイキアクシス	DCP-5~10
							西原ネオ	MCF-5~10
P16	3回	2分	2:00	3:00	4:00	—	ニッコー	NBR-5・7型
P17	12回	5分	偶数時始動 2時間間隔				ハウステック	DBR-7
P18	24回	5分	毎時始動 1時間間隔				ダイキアクシス	KRN(5・7・10)
								—

※1) 初期状態はP:01に設定されています。
P:01~P:04は、逆洗回数 (1~4回)、逆洗時間 (1分単位、1~30分)、開始時刻 (24時間計) を任意に設定変更可能。
P:05~P:18は、逆洗設定を変更できません。
※2) P:01~P:04の逆洗回数を設定変更した場合、あらかじめ括弧内の逆洗時刻に設定されています。

設置イメージ

ブロワ

浄化槽

